



南京市中医院
NANJING HOSPITAL OF C.M.
南京中医药大学附属南京中医院
Nanjing Hospital of Chinese Medicine affiliated to Nanjing University of Chinese Medicine
南京市体育医院 >>>
NANJING SPORTS HOSPITAL

多元施策，攻坚克难 全力筑牢医院消防安全管理体系

南京市中医院消防安全标准化管理
达标建设工作汇报

汇报人：吴建玮



南京市中医院简介



南京市中医院
NANJING HOSPITAL OF C.M.
南京中医药大学附属南京中医院
Nanjing Hospital of Chinese Medicine affiliated to Nanjing University of Chinese Medicine
南京市体育医院
NANJING SPORTS HOSPITAL

南京市中医院是一所集医、教、研为一体的三级甲等综合性中医院，医院现有4栋连体建筑，占地约92亩，有近5000多个房间。

院内消防设施包括

监控探头2465个

防火门2000多樘

消防泵8个

消防喷淋3,9403个

点型感烟探测器1,1439个

高压细水雾喷头299个

IG100灭火剂储存钢瓶236个

各类安全通道疏散指示灯4276个

避难间33间等



明确工作职责

做到账目清楚，制度上墙，有章可循

引入专业人才

聘请专业注册消防工程师，参加日常维护管理工作

细化安全举措

健全组织机构
构建具有宁中医特色的“四梁八柱”管理体系

强化安全意识

坚持“一岗双责”“三管三必须”

强化隐患治理

强化隐患治理，建立医院安全生产事故双重预防体系

提升智能化水平

深化医疗机构消防安全管理“1+3+3”工作机制，实现安消联动



消防标准化达标建设评分表格



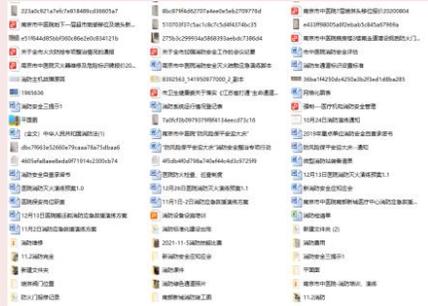
南京市中医院
NANJING HOSPITAL OF C.M.
南京中医药大学附属南京中医院
Nanjing Hospital of Chinese Medicine affiliated to Nanjing University of Chinese Medicine
南京市体育医院
NANJING SPORTS HOSPITAL

重要等级	类别	评定标准	检查方法	相关文件
A	消防安全责任落实	<p>公立医疗卫生机构未明确党政主要负责人为消防安全责任人，其他医疗卫生机构未明确法定代表人、主要负责人或实际负责人为消防安全责任人，或消防安全责任人未由党政主要负责人、法定代表人(主要负责人或实际负责人)担任的，扣2分。</p> <p>属于消防安全重点单位的医疗卫生机构，未明确承担消防安全管理工作的部门的，扣2分；未确定消防安全管理人的，扣2分。其他机构未配备专(兼)职消防安全管理人的，扣2分。</p>	查看单位相关发文或消防安全管理组织架构图，抽查询问相关人员	
	建筑消防设施管理	<p>未按照国家规定配置消防设施、器材的，扣3分</p> <p>擅自停用、拆除消防设施或消防设施瘫痪的，扣2分</p>	现场检查	
	安全疏散管理	疏散通道、安全出口、楼梯间被占用、堵塞的，每一项扣0.5分；存在严重堵塞或封闭情形，无法供人员有效疏散的，扣3分	现场检查	
	用火用电用气安全管理	设在地下室、半地下室和高层建筑内的厨房，违规使用瓶装液化石油气的，扣2分；在病房楼等人员密集场所使用液化石油气和天然气的，扣2分；其他场所使用液化石油气的，充装量大于50KG的钢瓶未设置在服务建筑外单层民用房间内的，扣0.5分。	现场检查	

消防标准化达标建设评分表格

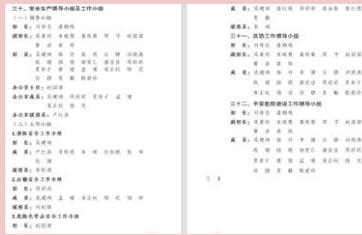


南京市中医院
NANJING HOSPITAL OF C.M.
南京中医药大学附属南京中医院
Nanjing Hospital of Chinese Medicine affiliated to Nanjing University of Chinese Medicine
南京市体育医院
NANJING SPORTS HOSPITAL

重要等级	类别	评定标准	检查方法	相关文件
A	装修施工管理	违规使用易燃可燃材料装修，或使用聚苯乙烯、聚氨酯泡沫等燃烧性能低于A级的材料设置外墙、隔墙、吊顶、屋面或在屋面、室内等区域搭建临时用房的，扣2分。	查看单位相关发文或消防安全管理组织架构图，抽查询问相关人员	
	灭火和应急疏散预案编制和演练	未按照灭火和应急疏散预案，每半年至少组织一次包括服务对象在内的消防演练的，扣2分。		<ul style="list-style-type: none"> 2023-4-20污水处理消防演练 2023-4-26信息机房消防演练 2023-6-16夫子庙院区消防演练 2023-9-17安保人员消防演练 2023-9-18监控室消防演练
	灭火力量建设运行	属于消防安全重点单位的医疗卫生机构，未按照标准建设微型消防站7的，扣3分。	现场检查	
	其他消防安全要求	<ol style="list-style-type: none"> 未依法通过消防验收(备案)的； 医疗卫生机构的住院部分设置在地下或半地下； 存在重大火灾隐患尚未整改销案，或对负有消防监督管理职责的部门、卫生健康部门检查发现的火灾隐患拒不整改的 年内发生亡人或影响火灾事故的。 	查阅消防安全管理资料，现场检查	



消防标准化达标建设评分表格

重要等级	类别	评定标准	检查方法	相关文件																																																																														
B	消防安全责任落实	领导班子未每年至少专题研究一次消防安全工作，或领导班子成员每人每年带队至少开展一次消防安全检查的，扣1分。	查看单位相关发文或消防安全管理组织架构图，抽查询问相关人员																																																																															
		未确定各部门(科室)消防安全责任人、消防安全员，相关人员不熟悉自身消防安全职责的，每有一例扣0.2分，最多扣2分。																																																																																
		实行租赁或委托管理时，未在订立的合同中依照有关规定明确各方消防安全责任的，扣1分。	查阅租赁或委托管理合同																																																																															
		所属建筑有两个以上使用单位的，未书面明确各方的消防安全责任，扣0.5分；未确定统一管理单位对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理的，扣0.5分。																																																																																
		未制定消防安全制度和操作规程[2]的，每一项扣0.2分；制度、规程不符合医疗卫生机构实际的，每一项扣0.1分，最多扣2分。			查阅消防安全管理资料																																																																													
未保障防火检查巡查、消防设施器材维护保养检测、火灾隐患整改、微型消防站建设等所需资金的，扣1分。	查阅经费安排资料	<table border="1"> <thead> <tr> <th>品名</th> <th>规格</th> <th>数量</th> <th>单价</th> <th>金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>灭火器</td> <td>手提式干粉</td> <td>15000</td> <td>10000</td> <td>1500000</td> </tr> <tr> <td>灭火器</td> <td>推车式干粉</td> <td>3000</td> <td>30000</td> <td>90000</td> </tr> <tr> <td>灭火器</td> <td>推车式水基</td> <td>3000</td> <td>40000</td> <td>120000</td> </tr> <tr> <td>灭火器</td> <td>推车式二氧化碳</td> <td>5000</td> <td>10000</td> <td>50000</td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1800000</td> </tr> <tr> <td>消防器材</td> <td>消防水带</td> <td>5000</td> <td>5000</td> <td>25000</td> </tr> <tr> <td>消防器材</td> <td>消防水枪</td> <td>5000</td> <td>3000</td> <td>15000</td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>40000</td> </tr> <tr> <td>消防设施</td> <td>防火门</td> <td>10000</td> <td>5000</td> <td>50000</td> </tr> <tr> <td>消防设施</td> <td>防火门</td> <td>10000</td> <td>10000</td> <td>100000</td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>150000</td> </tr> <tr> <td>消防设施</td> <td>机械式立体车库</td> <td>10000</td> <td>10000</td> <td>100000</td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100000</td> </tr> <tr> <td>治安、反恐</td> <td>防暴器材</td> <td>10000</td> <td>10000</td> <td>100000</td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100000</td> </tr> </tbody> </table>	品名	规格	数量	单价	金额	灭火器	手提式干粉	15000	10000	1500000	灭火器	推车式干粉	3000	30000	90000	灭火器	推车式水基	3000	40000	120000	灭火器	推车式二氧化碳	5000	10000	50000	合计				1800000	消防器材	消防水带	5000	5000	25000	消防器材	消防水枪	5000	3000	15000	合计				40000	消防设施	防火门	10000	5000	50000	消防设施	防火门	10000	10000	100000	合计				150000	消防设施	机械式立体车库	10000	10000	100000	合计				100000	治安、反恐	防暴器材	10000	10000	100000	合计				100000
品名	规格	数量	单价	金额																																																																														
灭火器	手提式干粉	15000	10000	1500000																																																																														
灭火器	推车式干粉	3000	30000	90000																																																																														
灭火器	推车式水基	3000	40000	120000																																																																														
灭火器	推车式二氧化碳	5000	10000	50000																																																																														
合计				1800000																																																																														
消防器材	消防水带	5000	5000	25000																																																																														
消防器材	消防水枪	5000	3000	15000																																																																														
合计				40000																																																																														
消防设施	防火门	10000	5000	50000																																																																														
消防设施	防火门	10000	10000	100000																																																																														
合计				150000																																																																														
消防设施	机械式立体车库	10000	10000	100000																																																																														
合计				100000																																																																														
治安、反恐	防暴器材	10000	10000	100000																																																																														
合计				100000																																																																														



消防标准化达标建设评分表格

重要等级	类别	评定标准	检查方法	相关文件
B	建筑消防设施管理	未定期对消防设施、器材、标识进行维护、保养的，或自身不具备维护保养能力的单位，未委托具备从业条件的消防技术服务机构进行维护保养的，扣2分。	查阅维保合同及其他消防安全管理资料	
		未每月对消防设施开展一次维护保养的，每有一例扣0.2分；未每年进行一次全面检查测试的，扣1分；存在故障、缺损未立即维修、更换的，每有一例扣0.2分，最多扣2分。		
	安全疏散管理	消防设施的电源开关、管道控制阀门未处于正常运行位置，或需要保持常开或者常闭状态的阀门，未采取铅封、锁具固定等限位措施的，每一项扣0.2分，最多扣1分。	查阅租赁或委托管理合同	
		疏散门开启方向错误，或使用卷帘门、转门、吊门、侧拉门作为疏散门的，每有一例扣0.5分，最多扣1分。		
		疏散通道和疏散楼梯间等用于人员疏散的设施内设置病床、放置杂物的，每有一例扣0.5分。	现场检查	
		常闭式防火门未保持常闭，闭门器、顺序器未保持完好有效，经常有人员通行的通道出入口未采用常开式防火门或常开式防火门在火灾时无法自行关闭、信号无法反馈至消防控制室的，每有一例扣0.2分，最多扣1分。		
		应急照明灯、疏散指示标志、应急广播未保持完好有效或被遮挡，或采用蓄光型疏散指示标志的，每有一例扣0.2分，最多扣1分。		



消防标准化达标建设评分表格

重要等级	类别	评定标准	检查方法	相关文件
B	安全疏散管理	在外墙窗口、阳台等部位设置影响疏散逃生和灭火救援的障碍物(确需设置的,应能从内部易于开启),每有一例扣0.5分,最多扣1分。	现场检查	
		未配备必要的轮椅、担架等疏散工具,或层数大于2层的医疗卫生机构未按核定使用人数配备自救呼吸器的,每一项扣0.5分。		
		设置门禁系统的疏散门,无法保证火灾时能从内部易于打开,或未在显著位置设置醒目提示和使用标识的,每有一例扣0.2分,最多扣1分。	现场检查 模拟测试	
		医护人员、保安等不熟悉负责区域建筑布局、人员分布、疏散通道和安全出口等情况,不熟练掌握组织引导人员疏散技能的,每有一人扣0.2分,最多扣1分。	随机抽查询问 工作人员	
		高层病房楼未在二层病房楼以上的病房楼层和洁净手术部设置避难间的,扣2分。避难间被占用且减少可供避难的净面积的,扣1分。	现场检查	
	火灾、应急救援设施管理	消防车通道净宽度和净空高度小于4米的,扣1分。	现场检查	
消防车通道、消防车登高作业场地、防火间距等设置停车泊位、构筑物、固定隔离桩等障碍物的,消防车通道上方、登高操作面设置妨碍消防车作业的架空管线、广告牌、装饰物等障碍物的,每有一例扣0.2分,最多扣1分。				
室外消火栓、消防水泵接合器被埋压、圈占、遮挡的,消火栓水压不足的,每一处扣0.2分,最多扣1分。				

消防标准化达标建设评分表格



重要等级	类别	评定标准	检查方法	相关文件
B	用火用电安全管理	医疗卫生机构未配备专(兼)职电工, 或未持有电工证的, 扣1分; 电工不能正确区分消防配电和其他民用配 电线路, 不能熟练掌握消防电源正常工作的操作和切断非消防电源的技能, 扣0.2分。	随机抽查询问工作人员, 查阅消防安全管理资料	
		进行电、气焊等明火作业未按规定办理动火审批手续、落实现场监护人、清除动火区域的易燃可燃物、配置消 防器材的, 扣0.5分。		
		使用明火照明、取暖的, 扣0.5分; 在住院区、门急诊等重点禁烟区域吸烟的, 每有一例扣0.2分; 艾灸、拔罐等中医疗法确需使用明火, 未明确专人看护的, 每有一例扣0.2分。最多扣1分。	现场检查, 随机抽查询问人员	
		存在私拉乱接电气线路、擅自增加用电设备超负荷用电的, 每一项扣0.2分。	现场检查	
		电气线路未穿管保护, 在有可燃物的闷顶、封闭吊顶内明敷的配电线路未采取穿金属导管或封闭式金属槽盒保 护, 电源插座、照明开关直接安装在可燃材料上的, 每有一例扣0.2分, 最多扣1分。		
		红外线、频谱等电加热器具(设备)未与窗帘、被褥等可燃物保持安全距离或被可燃物覆盖的, 每有一例扣0.2 分, 最多扣1分。		
		违规使用非医疗需要的电炉、热得快等大功率电器的, 每一例扣0.2分, 最多扣1分。		
		供氧站、氧气瓶间未使用防爆电气设备的, 扣0.5分。		
		电动自行车、电动轮椅及其蓄电池在室内、安全出口、疏散通道、楼梯间停放、充电的, 私拉电线进行充电的, 每一处扣0.5分, 最多扣1.5分。		
厨房未与其他部位进行防火分隔的, 扣0.5分。				

消防标准化达标建设评分表格



重要等级	类别	评定标准	检查方法	相关文件
B	值班管理	未落实24小时值班制度的，扣1分。医疗卫生机构保卫处或安全保卫牵头处室(部门)未明确夜间执勤值守人员，或住院楼、病房楼未逐层明确夜间消防安全员的，分别扣0.5分。	查阅消防安全管理资料	
		设有消防控制室的医疗卫生机构，消防控制室值班人员未持规定证件上岗或未实行24小时双人值班的，每有一项扣0.5分，最多扣1分。	抽查提问值班人员，查阅消防控制室值班记录	
		值班人员不掌握建筑及消防设施设置情况，消防控制室设施设备操作规程，火警、故障应急处置程序和要求，或未做好火警、故障信息处理情况和值班记录的，每有一例扣0.2分，最多扣1分。		
		对消防控制室报警控制设备的喇叭、蜂鸣器等声光报警器件进行遮蔽、堵塞、断线、旁路等操作的，每有一例扣0.1分，最多扣0.5分。	现场检查	
装修施工管理	内部装修、施工擅自改变防火分区、平面布局、消防设施的，扣1分。	防火墙、防火隔墙、防火窗、防火门、防火卷帘、防火阀、挡烟垂壁等防火、防烟分隔设施被破坏的，每有一例扣0.2分，最多扣1分。	现场检查，查阅消防安全管理资料	
		穿越墙体处的孔洞、缝隙，以及电缆井、管道井等竖向管井未进行防火封堵，或电缆井、管道井内堆放杂物的，每有一例扣0.2分，最多扣1分。		
		施工现场未明确现场消防安全责任人，并落实相关人员消防安全责任的，扣0.5分；施工人员未接受岗前消防安全培训的，每有一例扣0.2分；未制定灭火和应急疏散演练预案并开展演练的，扣0.5分；施工现场重点防火部位或区域未设置消防安全标志，配备消防器材并保持完好有效的，每有一例扣0.2分；施工部位与其他部位之间未采取防火分隔措施的，扣0.5分。最多扣1.5分。		

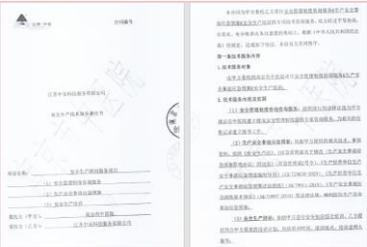
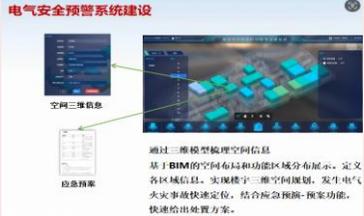


消防标准化达标建设评分表格

重要等级	类别	评定标准	检查方法	相关文件
	灭火和应急疏散预案编制和演练	未结合老、弱、病、残、孕、幼的认知和行动特点，区分白天、夜间以及住院病区(楼层)、科室等分类制定针对性的灭火和应急疏散预案，扣2分。对失能病患，未明确专门的疏散和安置措施，或未逐一明确负责疏散工作人员的，每有一例扣0.2分，最多扣1分。	查阅消防安全管理资料，询问相关人员	
		预案存在组织机构不健全、员工职责不明确、内容不完整、处置程序不合理、处置要求不明确等情况的，每有一项扣0.2分。	查阅灭火和应急疏散预案	
		未定期组织承担相应任务的工作人员培训，或员工不熟悉自身职责或处置程序的，扣0.5分/人，最多扣2分。	查阅消防安全管理资料询问相关人员	
B	灭火力量建设运行	其他医疗卫生机构未建立志愿消防队的，扣1分。	现场检查	
		微型消防站或志愿消防队未根据本单位火灾危险性，配备灭火、通信、个人防护等消防器材装备的，扣0.5分，最多扣2分。		
		微型消防站未按规定配齐队员的，扣1分。未结合实际分班编组值守，落实24小时执勤制度的，每有一例扣0.2分，最多扣1分。		
		微型消防站队员未定期参加业务培训、技能训练，队员不能掌握常见火灾及其他灾害事故特点、处置流程、防护措施的，每有一例扣0.2分，最多扣1分。		
		现场模拟火情，附近员工不能按照“1分钟”现场处置、微型消防站或志愿消防队队员不能按照“3分钟”到场处置要求的，每有一例扣0.2分，最多扣1分。		
信息系统应用	设有消防控制室的医疗卫生机构，未接入消防设施联网监测系统监测中心的，扣1分。	现场检查 网上核查		
	属于消防安全重点单位的医疗卫生机构，未应用单位消防安全管理系统的，扣2分。未依托系统录入基础信息日常消防安全管理工作开展情况的，每有一例扣0.1分，最多扣1分。			
消防档案管理	属于消防安全重点单位的医疗卫生机构，未建立消防档案(运用单位消防安全管理系统等建立电子档案并实时录入、更新且保证数据长期保存的，可不建立纸质消防档案)的，扣1分。档案种类或内容不全[8]的，每有一例扣0.1分，最多扣1分。	查阅消防安全管理资料		



消防标准化达标建设评分表格

重要等级	类别	评定标准	检查方法	相关文件
加分项	消防安全责任落实	聘用注册消防工程师担任消防安全管理人的，加1分。	查阅相关资料	
		投保火灾公众责任保险或类似保险的，加1分。		
	安全疏散管理	未配备必要的轮椅、担架等疏散工具，或层数大于2层的医疗卫生机构未按核定使用人数配备自救呼吸器的，每一项扣0.5分。按核定使用人数配备化学氧过滤呼吸器的，加1分。	现场检查	
	用火用电用气安全管理	安装电气火灾监控设备强化电气火灾防控的，加1分	现场检查	
		安装厨房自动灭火装置的，加0.5分。	现场检查	
	灭火力量建设运行	与当地国家综合性消防救援队伍或政府专职消防队开展联合演练的，加1分。	查阅消防安全管理资料	
信息系统应用	医疗卫生机构运用物联网、大数据、移动互联、视频识别等信息技术，对消防设施设备、电气线路、燃气管线、消防车通道、安全疏散等进行监测、预警的，加1分。	现场检查 网上核查		



南京市中医院
NANJING HOSPITAL OF C.M.

南京中医药大学附属南京中医院
Nanjing Hospital of Chinese Medicine affiliated to Nanjing University of Chinese Medicine

南京市体育医院
NANJING SPORTS HOSPITAL

我院消防安全标准化达标建设考核过程简介





2023年9月8日



医院自查开始

本院于2023年9月8日收到通知，并于9月14日完成工作专班建设和具体工作方案，开展全院自查工作。

本次自查共检出问题28个，问题主要集中在部分区域缺少标识或标识不合规定、缺少消防设备以及工作人员安全意识不足等方面。

本次整改采购了补风机电机、报警阀及阀门、防火门、应急照明灯等设备，对消防电话线路和微型消防站进行升级，花费经费14,9650（元）

2024年1月23日

2024年5月23日

2024年7月16日

关于成立南京市中医院消防安全标准化管理达标建设评定工作专班的通知

为深入学习贯彻习近平总书记关于防范化解重大风险重要论述和指示批示精神，认真落实“生命至上，隐患必除”消防安全专项行动部署，根据省卫生健康委、省消防救援总队联合制定《江苏省医疗卫生机构消防安全标准化建设达标建设评定工作方案》要求，医院成立消防安全标准化建设达标建设评定工作专班，如下：

组 长：赵国梁

副组长：吴建玮 周莉莉 夏崇才 孟 啸 夏 勤

汪 静 洪艳燕 宋正权 唐 煌

组 员：杨 坤 赵学龙 徐 静 李昕亮 朱 玮

任家斌 张 炜 赵 骁 顾小雅 张春祥

高 凯 赵宸琛 包 强





2023年9月8日



智慧化运维平台建设

我院建设电气安全预警系统项目，将之与安消联动系统以及信息化支撑的医用气体应急响应系统相结合，搭建起智慧化运维平台。

我院与专业团队合作，在全院强电间的配电箱加装智能预警终端，实时采集电气运行参数，并引入AI技术，实现全院数据上传分析和个人移动端随时查看。

2024年1月23日

2024年5月23日

2024年7月16日





2024年1月23日



南京市卫健委应急办首次检查

2024年1月23日，南京市卫健委应急办邱喜林处长带队，南京市消防救援支队陪同，带领一名三级调研员与三名消防高级工程师对我院消防安全标准化达标建设情况进行考核，检查区域包括消控室、水泵房、消防通道等

我院本次检查评分为98.8分，共检出B类问题项目10个，其余类别未检出。问题如表所示：

我院对闭门器等设备进行更换，并张贴标识，增加管理人员，整改花费7,3420（元）

问题清单

消防通道管理不够全面

高压细水雾系统不具备水泵测试功能

部分区域标识不清

室外消火栓被遮挡

气体保护区控制系统处于手动状态

避难间消防电话无人接听

救援场地未施划标线标识

灭火救援窗未设置标识

氧气瓶间未设置防爆电气设备

微型消防站人员不能三分钟内到场

2024年5月23日

2024年7月16日



2024年5月23日



南京市卫健委应急办复检

2024年5月23日，南京市卫健委应急办邱喜林处长，南京市消防救援支队副支队长李磊带队，共6名专家组成员对我院进行复检

提出意见如下：湿式报警阀压力表三色分区不清晰、湿式报警阀保护区注释不够清晰。

我院制作、采购相应标识，积极整改。



2024年7月16日

消防安全标准化达标建设现场会

2024年7月16日，我院组织消防安全标准化达标建设现场会，参会人员共计67人，对消控室、水泵房、标准层、微型消防站等区域进行参观检查。

共检出B类问题2个，其余类别未检出，问题包括高压细水雾系统不具备水泵测试功能、应急预案员工职责不明确，未具体到人员

我院最终得分103分，通过消防安全标准化达标建设。2023年9月份至今，共计花费预算38,3694（元），占当年消防维保预算的48%，整改花费经费共计223,270（元）。



南京市中医院
NANJING HOSPITAL OF C.M.

南京中医药大学 附属南京中医院
Nanjing Hospital of Chinese Medicine affiliated to Nanjing University of Chinese Medicine

南京市体育医院
NANJING SPORTS HOSPITAL



经验分享

1.确保A类项， 重视B类项， 尽力完善加分项



南京市中医院
NANJING HOSPITAL OF C.M.
南京中医药大学 附属南京中医院
Nanjing Hospital of Chinese Medicine affiliated to Nanjing University of Chinese Medicine
南京市体育医院
NANJING SPORTS HOSPITAL

在此基础上，综合评定得分90分以上，有5个B(重缺陷)类项即为不达标。

针对B类项，可采用由易到难的工作流程，先完善目前可完善的，确保目前可得分的，在此基础上慢慢完善其余部分。



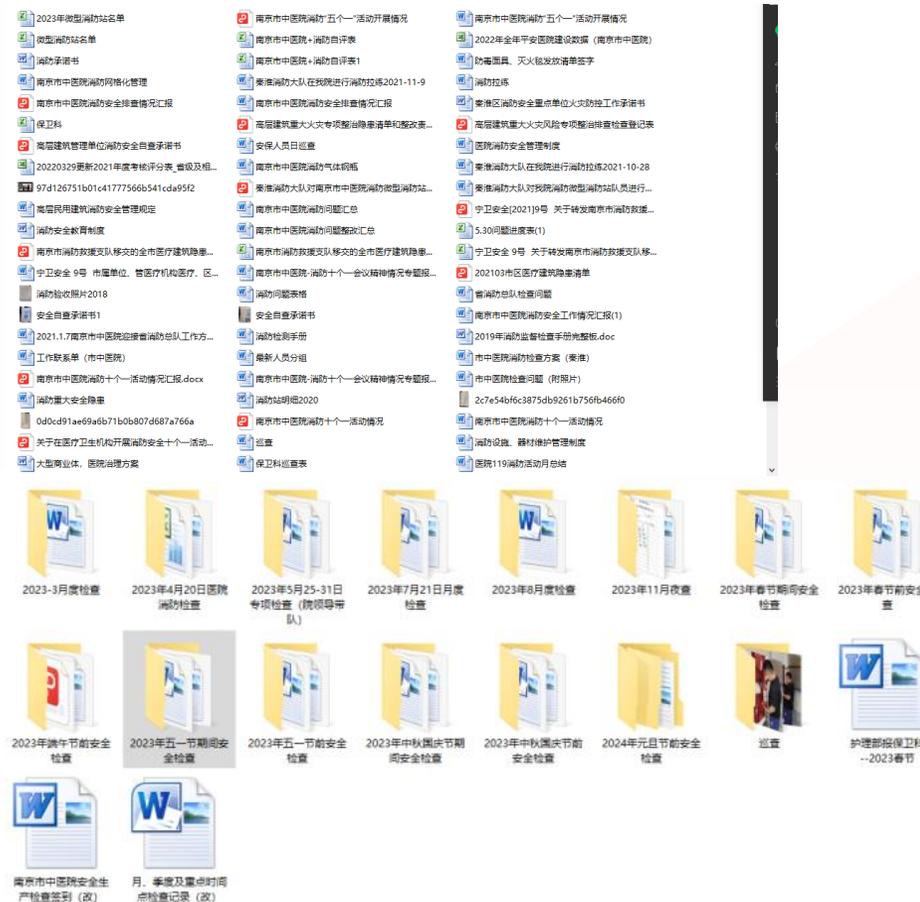
本次评定中，A(严重缺陷)类项为一票否决制，有一个即为不达标，**A类项全部通过是前提。**

最后尽力而为，完善加分项，提高整体分值。



2.准备台账时要有安全生产整体意识

消防安全是安全生产体系中关键的一环，也与其他安全生产工作脉脉相通。取法于上，仅得其中，如果仅针对消防安全这一部分整理台账，那疏漏便在所难免。





3.促进多部门联动，信息化管理

- 院领导要积极推动各部门责任细分，才能在工作时做到有条不紊，戮力同心。
- 以我院为例，安全保卫处负责消防设施管理及日常维护巡逻工作，总务处负责特种设备管理与电气火灾监控系统，信息中心负责配电间消防管理，各部门权责管理明确，检查时便有条理。

附件

南京市中医院2023年安全生产专项整治 重点工作处室任务清单

一、学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述专题

1.深化理论武装。持续深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和对江苏工作的重要指示批示精神，6月底前，理论学习中心组至少安排1次安全生产专题学习交流，深刻领会丰富内涵和实践要求，筑牢领导干部安全发展思想基础。

(责任处室：安全保卫处、宣传处)

2.深入学习培训。将习近平总书记关于安全生产重要论述纳入党员干部理论学习计划，列入干部教育培训计划，增强党员干部安全生产意识和履职能力。

(责任处室：宣传处)

3.开展学习宣讲。开展“学重要论述、促安全发展”网络专题宣讲，将总书记重要论述、安全生产法律法规、党委政府部署要求精准传达到基层一线。

(责任处室：安全保卫处、宣传处)

二、落实卫生健康单位安全生产主体责任专题

1.强化全员责任落实。深入宣传贯彻新修改的《安全生产法》，医院主要负责人落实第一责任人责任，健全完善全员岗位安全

生产责任制，层层签订安全责任书，配备配强安全生产职能部门管理人员，制定主体责任重点事项清单，将主体责任清单落实情况作为检查考核的重要内容，切实压紧压实安全生产责任。

(责任处室：安全保卫处)

2.强化安全风险防控。推动健全完善安全风险防控、隐患排查治理机制。加强风险报告数据的研判和运用，严格执行医院“安全四查”，建立问题隐患档案，做到即查即改。对重大安全隐患，做到整改责任、措施、资金、时限、预案的“五落实”。加强检查督导，加大惩戒力度，倒逼主体责任落实。

(责任处室：安全保卫处、总务处、医务处、临床医学工程处、财务处、药学部、夫子庙院区综合管理办公室)

3.强化安全培训演练。医院落实全员培训要求，对新进员工、新进实习生、新进研究生等新上岗人员必须100%培训。通过多种途径，加大特种岗位人员培养力度，确保100%持证上岗。修订完善突发事件应急预案，学习《全省卫生健康系统安全生产突发事件应急演练示范教学片》，按照《2023年度南京市中医院安全生产培训及演练计划》开展消防、危化品、特种设备等专题项目的演练活动，提升应急处置能力。

(责任处室：安全保卫处、总务处、医务处、临床医学工程处、教育处)

4.强化安全基础建设。医院加大安全生产人、财、物等方面的投入力度，重点加强消防、治安、特种设备等方面设施设备的改造，确保安全设施设备性能完好。持续推进安全管理信息化、

智能化建设，利用医院内网、微信公众号、电子巡更、门禁等手段，构建人防、物防、技防、制度防“四位一体”的安全风险防控体系，提高安全管理效率。

(责任处室：安全保卫处、总务处、医务处、临床医学工程处、财务处、药学部、夫子庙院区综合管理办公室)

5.强化典型示范引领。持续开展“百团进百万企业千万员工”学习宣讲活动，引导员工明确安全生产责任，强化安全生产意识，落实安全生产措施。积极选树先进典型，及时总结推广先进经验和做法，充分发挥典型引领效应。

(责任处室：宣传处)

三、危险化学品安全专项整治

1.按照《全省卫生健康系统危险化学品安全风险集中治理工作方案》要求，持续推进危险化学品使用安全专项治理行动，认真做好“181”平台信息填报工作，摸清现状，进一步动态掌握医院实验室、药学部、检验、病理等使用危险化学品的品种、用途、使用方式、使用部门以及储存地点和数量等情况，做到底数清、情况明，为危险化学品危害信息高效传递和实施全生命周期精准监管提供基础支撑。开展自查自纠，全面辨识使用环节存在的安全风险，建立风险档案并采取有效管控措施。进一步加强病原微生物实验室生物安全监管。

(责任处室：安全保卫处、药学部、总务处、中心实验室、科技处、检验科、病理科、夫子庙院区综合管理办公室)

2.深入开展危险化学品使用安全排查整治活动，按照要求建立责任体系、建立完善管理制度、符合使用条件、建立相关台账资料、开展风险识别管控、规范采购使用、落实检查整改制度、建立专业化队伍、完善预案并开展演练等重点内容整治，建立危险化学品问题隐患清单和责任清单，切实将风险隐患消除在萌芽状态。

(责任处室：安全保卫处、药学部、总务处、中心实验室、科技处、检验科、病理科、夫子庙院区综合管理办公室)

3.严防危险化学品事故。全面掌握危险化学品采购、储存、使用、处置、销毁等环节，管控住使用环节的安全风险，落实防冻、防雷电、防泄漏、防静电、防中毒窒息等安全措施，强化液氧罐等重大危险源监测监控，建立完善应急预案，开展定期演练，严防发生危化品爆炸、泄漏以及各类次生事故。

(责任处室：安全保卫处、药学部、总务处、中心实验室、科技处、检验科、病理科、夫子庙院区综合管理办公室)

四、消防安全专项整治

1.推进火灾防控工作，持续开展消防安全“十个一”（签订一份消防安全责任书；对消防安全管理制度组织一次清理；开展一次消防安全自查；对消防设施进行一次系统检测和维护保养；对电气线路和油烟管道组织一次检测保养和安全检查；对消防安全标识进行一次更新维护；组织一次消防安全培训；组织一次初起火灾扑救和应急疏散演练；对消防安全档案进行一

次梳理完善；作出一项消防安全承诺）活动，切实把火灾消灭到实处。

2.联合消防救援部门，持续医院重点部位排查整治，坚决整治重大火灾隐患。

3.强化重点环节消防安全管控。深入推进消防通道畅通消防救援部门整治单位内外消防通道，确保畅通。严格落实《江苏省电动自行车管理条例》，规范电动自行车加大电动自行车安全管理力度，严禁“电瓶入室”“人车同室”“飞线充电”。

4.持续推进消防安全标准化管理。牢固树立“祛火、救、强设施、畅通道、重管理”防控理念，开展消防安全达标创建活动，全面推进消防安全标准化、规范化管理。

(责任处室：安全保卫处)

五、既有建筑安全专项整治

持续推进既有建筑专项整治。落实医院既有建筑隐患排查整治专项行动方案，全面启动对隐患建筑的分析、治理和验收；持续推进危房消除工作，对于鉴定属于D级立即停止使用；对于鉴定为需要整治的隐患建筑，实施“策”整治。目前医院没有危房建筑，但总务处运用信息对房屋进行动态监测，积极推进既有房屋安全管理信息

(责任处室：总务处、夫子庙院区综合管理办公室)

六、燃气安全专项整治

4.加强消防维保单位日常监管力度

- 确保定期巡查，按时维保，随时排障；消防喷淋系统做到层层有水，处处有喷头。
- 各部门做好联动工作，保证面对突发情况时，人员及时响应，设备随时可用。





南京市中医院
NANJING HOSPITAL OF C.M.
南京中医药大学附属南京中医院
Nanjing Hospital of Chinese Medicine affiliated to Nanjing University of Chinese Medicine
南京市体育医院
NANJING SPORTS HOSPITAL

南京市中医院

谢谢

汇报人：吴建玮

